


Sistema de Gestió Ambiental

L'Hospital, des que va obrir el 2010 ha estat preocupat pel **consum d'electricitat**, tenint en compte que és la font d'energia emprada per generar la **climatització**, tant a l'hivern com a l'estiu. Pel que fa al consum de gas, queda en un segon terme, ja que tan sols es fa servir per generar aigua calenta sanitària (ACS).


Mesures per optimitzar i reduir el consum d'electricitat:

- **Panells solars elèctrics** per a la captació d'energia.
- Adequat **manteniment i conservació** de les instal·lacions elèctriques.
- Adquisició d'**electrodomèstics de baix consum**.
- Manteniment preventiu seguint les recomanacions dels fabricants quant a les instal·lacions de **climatització**.
- Verificació i **certificació sistemàtica del consum** i el **nivell d'eficiència energètica** de l'edifici.

Mostra de la **reducció del consum d'electricitat** des del 2015 fins al 2020.

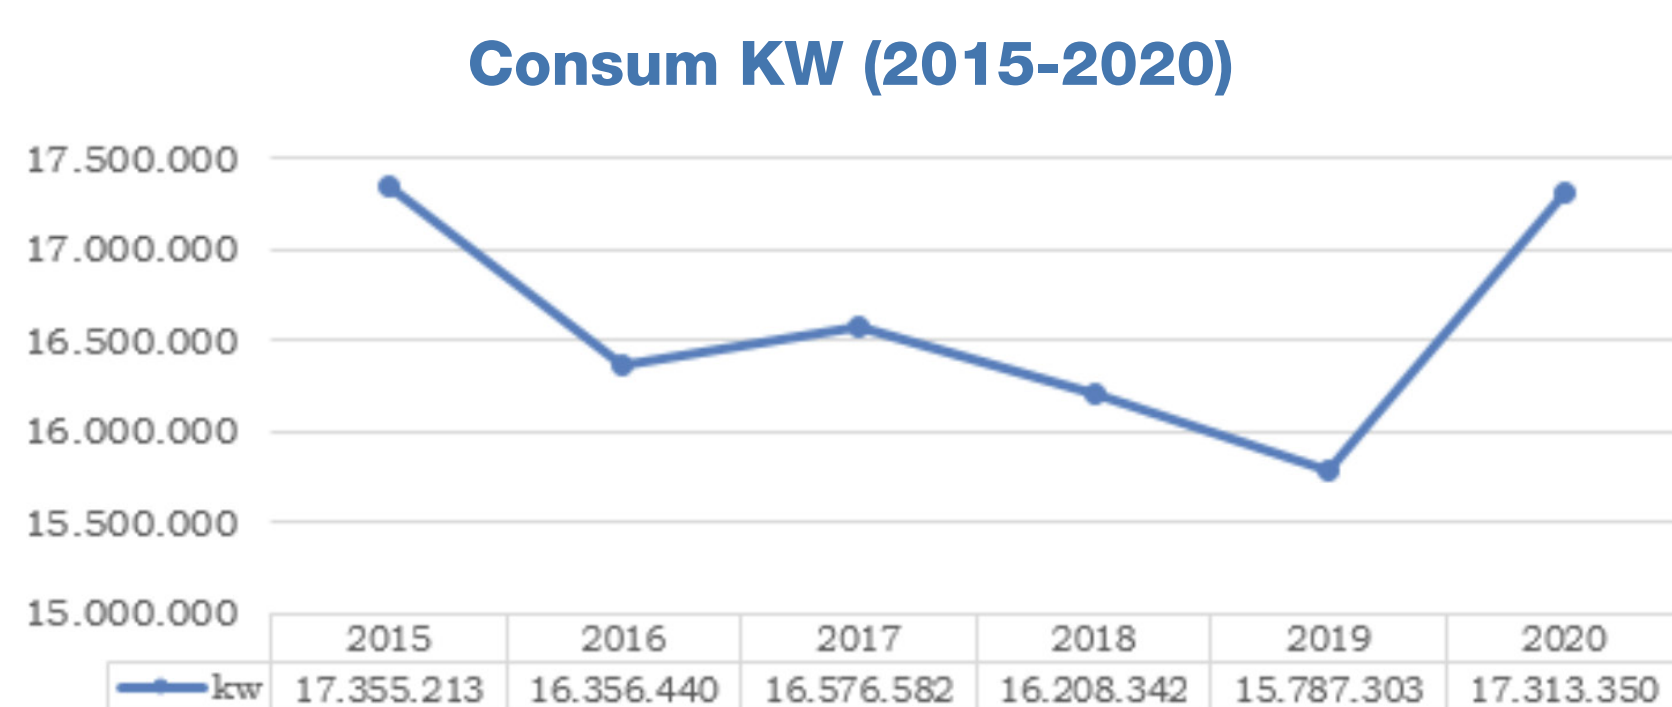

El **consum de gas** és per generar aigua calenta i s'aconsegueix amb dues calderes de 600 KW.

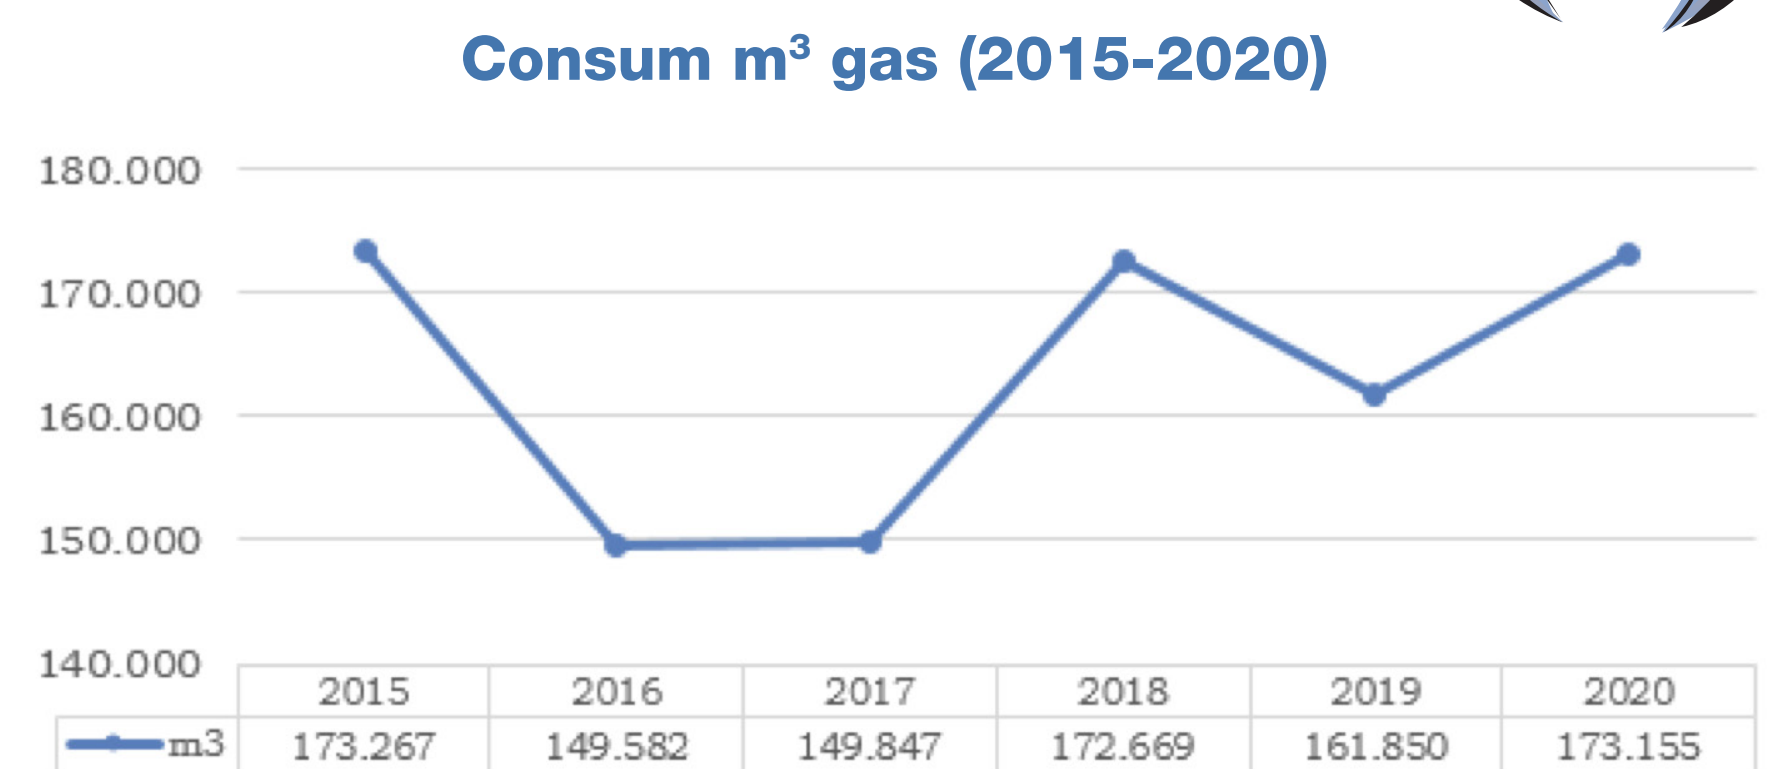

El **consum d'aigua** prové del subministrament de la xarxa pública. Aquesta aigua va a parar a dos dipòsits de 250 m cúbics cadascun, on s'analitza i es clora automàticament per, després, distribuir-la xarxa d'aigua sanitària del centre i, així, cobrir la demanda.

